


- Criterios de diseño:
- RD 1942/1973 "Reglamento de instalaciones de protección contra incendios"
  - RD 226/2004, "Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales"
  - CIE "Documento Básico sobre Seguridad en caso de incendio SI"
  - Ancho de puertas y pasos: 0,8 m
  - Anchura de pasillos y rampas: 1 m
  - Dimensiones de las ventanillas: 0,20 x 1,20 m mínimo
  - Los extintores serán de polvo ABC (polivalente)

LEYENDA - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
Símbolo	Descripción
	Sistema automático de detección de incendios
	Pulsador-alarma
	Extintor portátil
	Boca de incendio equipada (XX m)
	Señal de SALIDA
	Central de alarmas
	Recorrido de evacuación

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL - PLANTA BAJA

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL - 1ª PLANTA

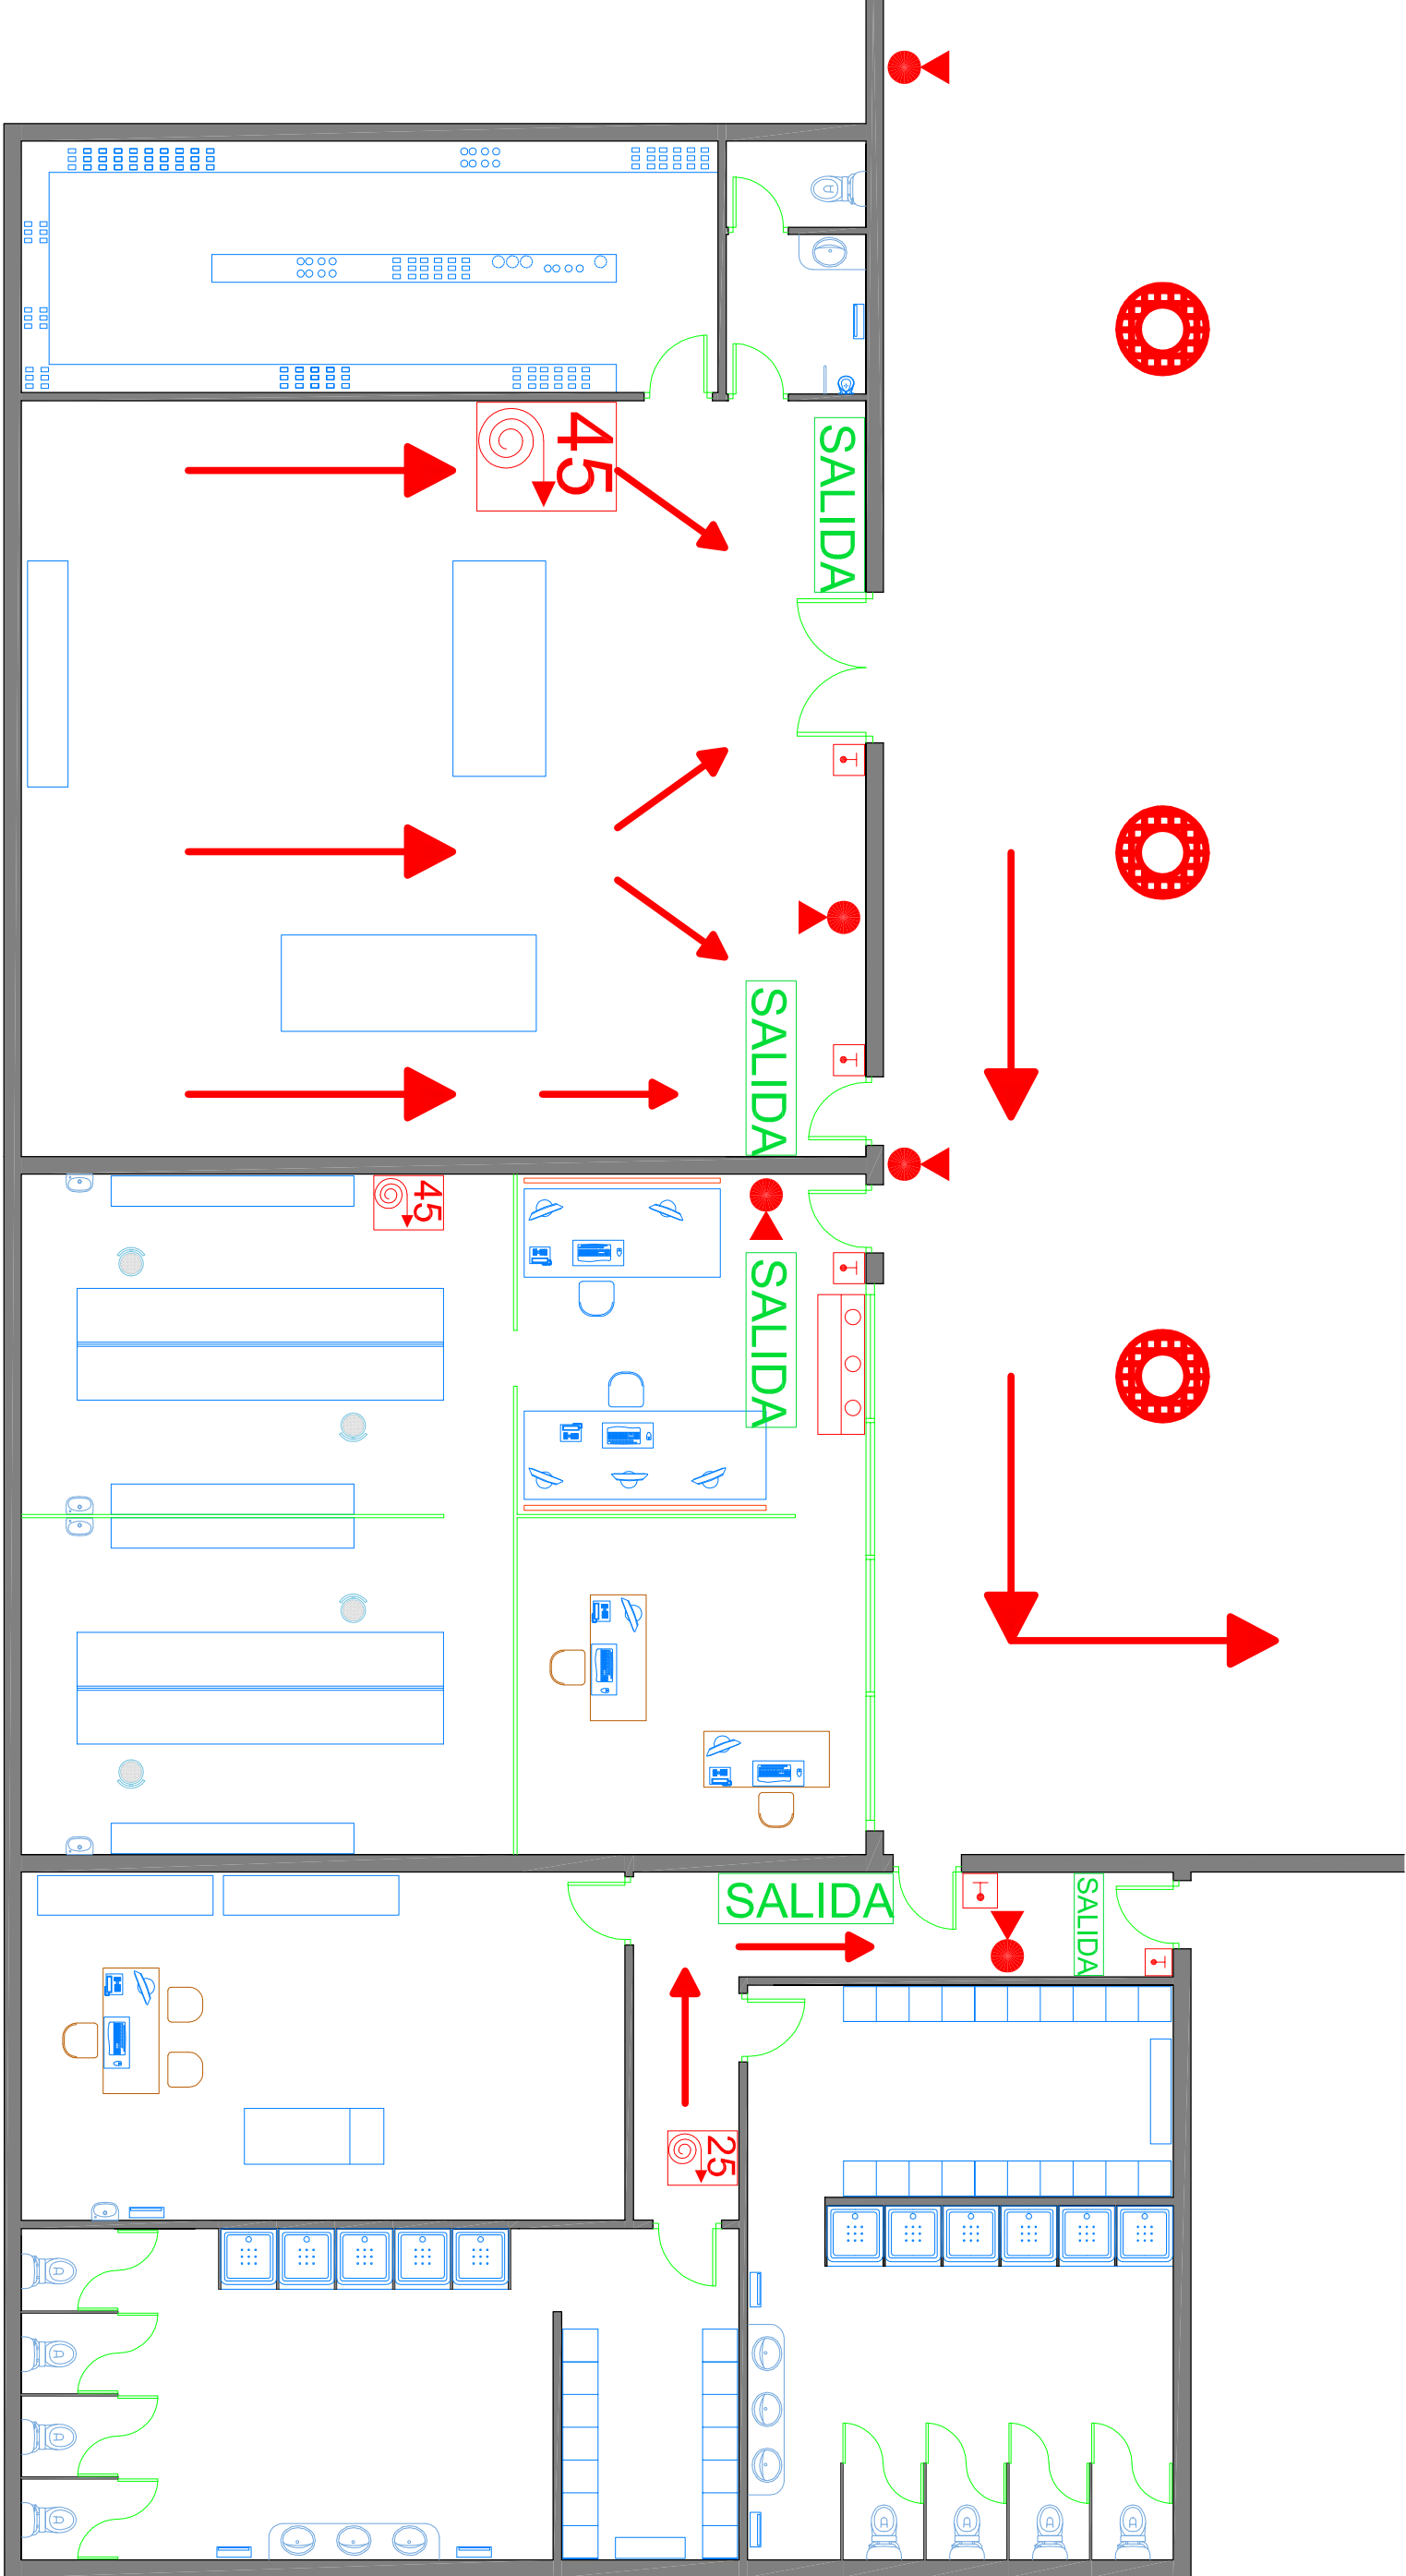

EDIFICIO DE MANTENIMIENTO Y TALLER, EDIFICIO DE CONTROL Y VESTUARIOS Y SERVICIOS SANITARIOS